

安全自动装置专项测试

公司
(检测中心)

及安全自动装置专项测试送检装置
套 110(66)kV 母线保护装置、2 套
套合并单元装置及 6 套智能终端

模型文件

-G-M-V1.00-B7E8

-G-V1.00-775DF4

-G-X-V1.00-DBA4

-G-MX-V1.00-BF1

模型文件

-G-V1.02-2859F264

模型文件

-V1.00-92F1905E.

-C-V1.00-D5B88D9

ICD 模型文件

AL-DA-G-M-V1.00-A54476ED.
-DA-G-MX-V1.00-EF5D876C
-DA-G-V1.00-EE433FAA.ic
-DA-G-X-V1.00-639453B7.

ICD 模型文件


-DA-G-V1.00-5EDCA837.ic

ICD 模型文件

-713NET-G-V1.10-A83DA6F
cd

ICD 模型文件

5-9411A-G-V1.02-B256A3C
ied

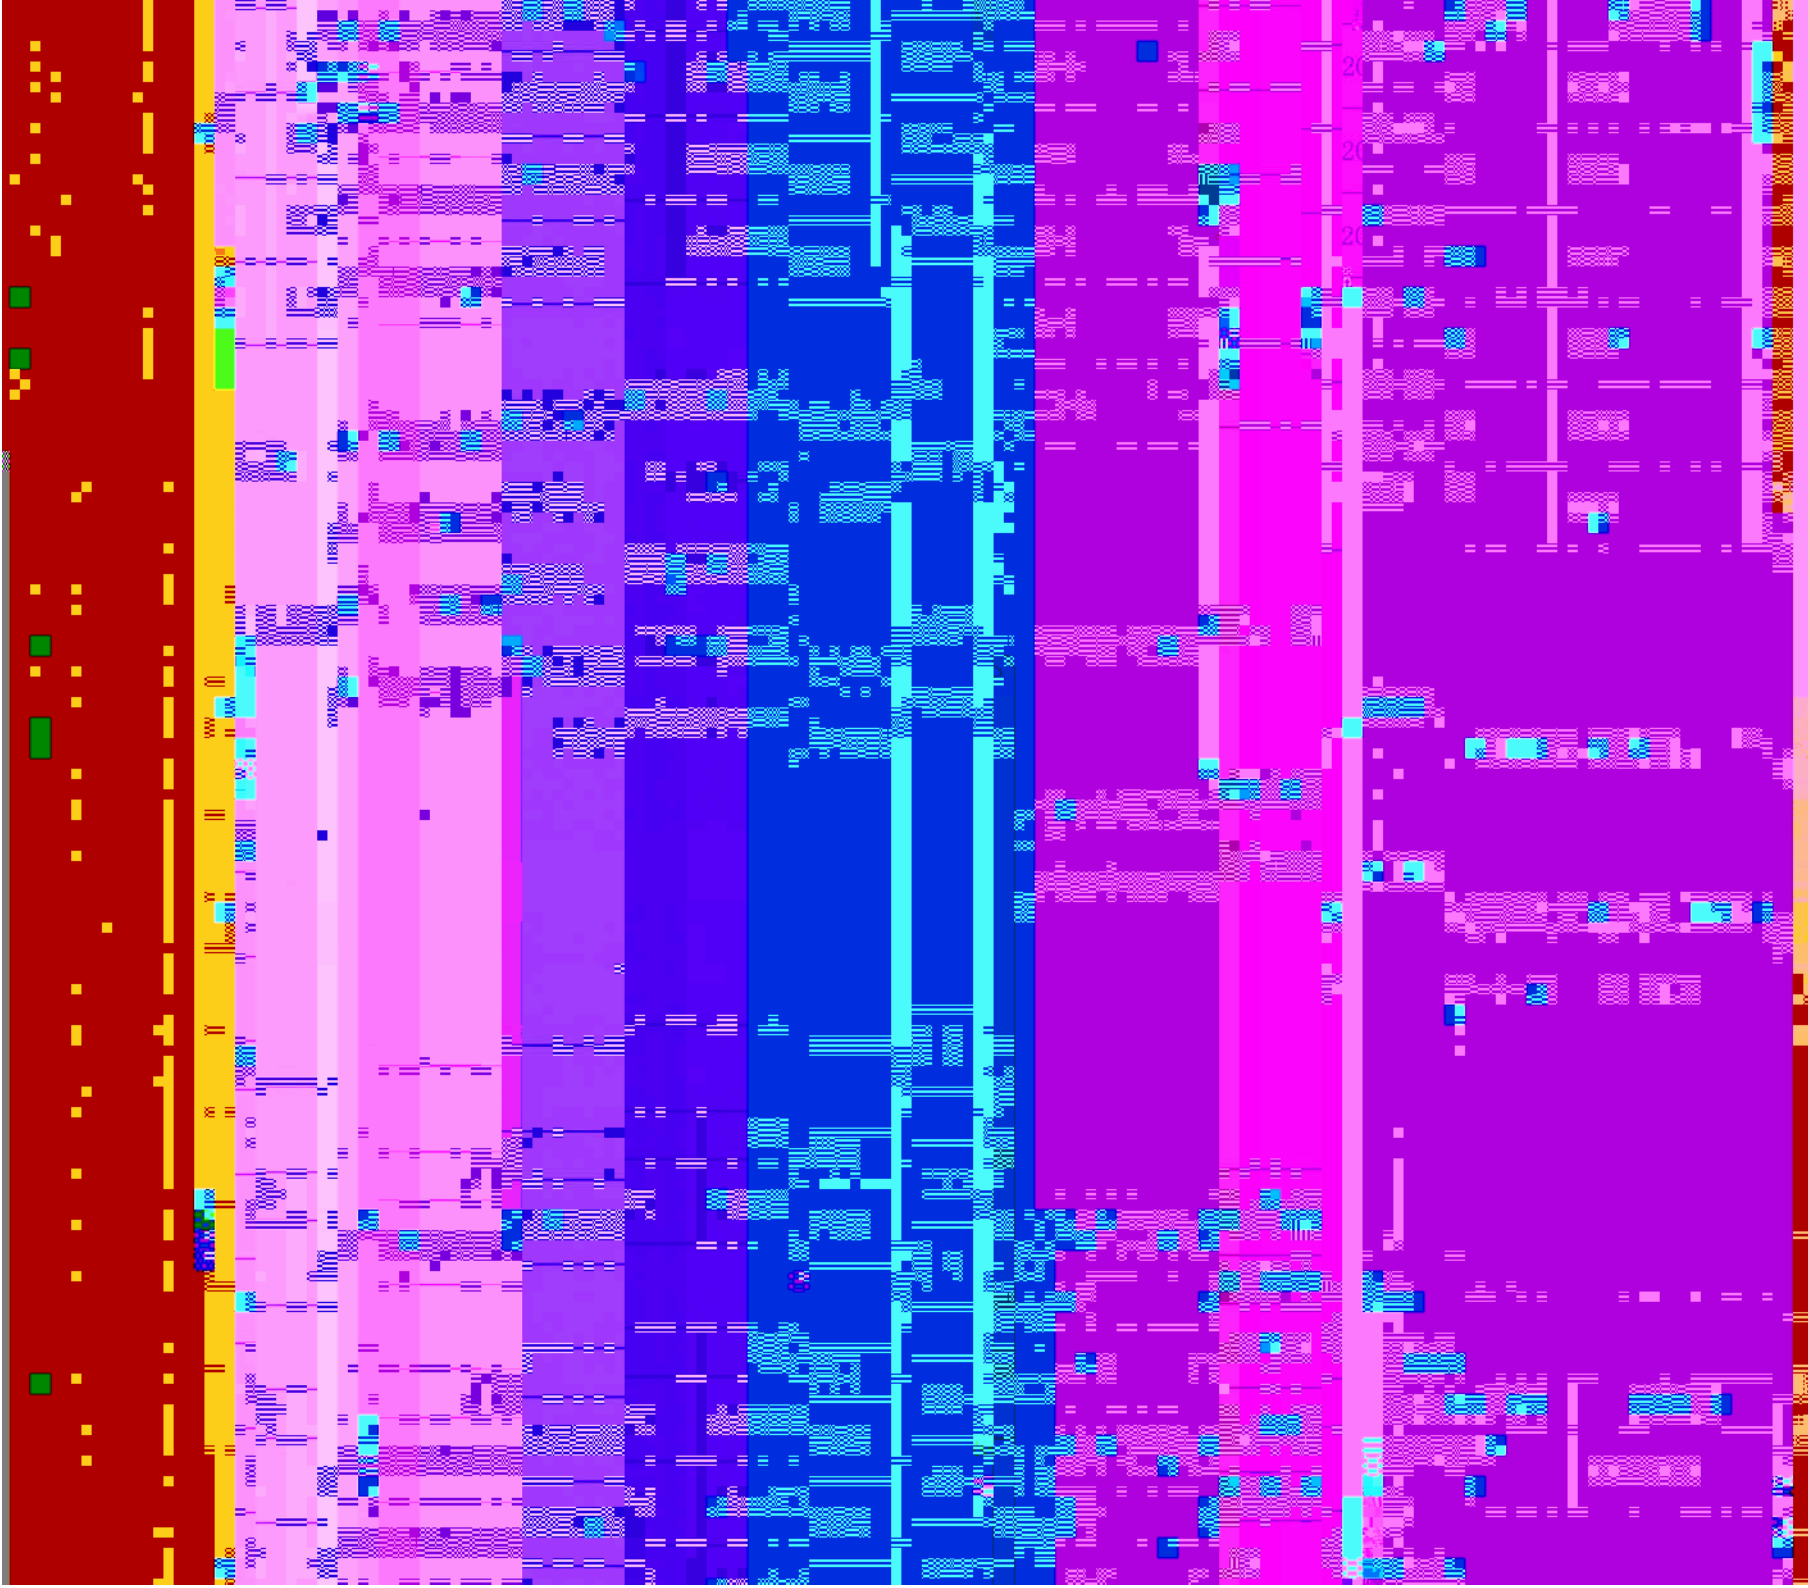

文件

文件

文件

文件

文件

文件

文件

文件

文件

文件

文件

文件

文件

文件

文件

文件

文件

文件

文件

文件

文件

文件

文件

文件

文件

管理工具，其中 ICD 模型文件

，位字符为 CRC32 校验码，可

件为基础软件最大选配情况下所对应的 ICD 模型文件，
可以采用 ICD 验证码管理工具进行核对。

型文件，

背视图


插槽 2^(图 3)

【空】

插槽 8^(图 1)

插槽 6 ^(图 4)	插槽 5 ^(图 4)	插槽 4 ^(图 3)	插槽 3 ^(图 3)	插槽 2 ^(图 4)	插槽 1 ^(图 3)
【空】	【空】	操作插件 SR6410-AH DC220V	电压切换插件 SR6501-AH DC220V	【空】	电源插件 SR6600-AH DC220V
		SR6410-AL DC110V	SR6501-AL DC110V		SR6600-AL DC110V

插槽 3 ^(图 1)	插槽 37 ^(图 1)	插槽 2 ^(图 1)	插槽 1 ^(图 1)
	开入插件 SR6330	小信号插件 SR6361	电源插件 SR6600

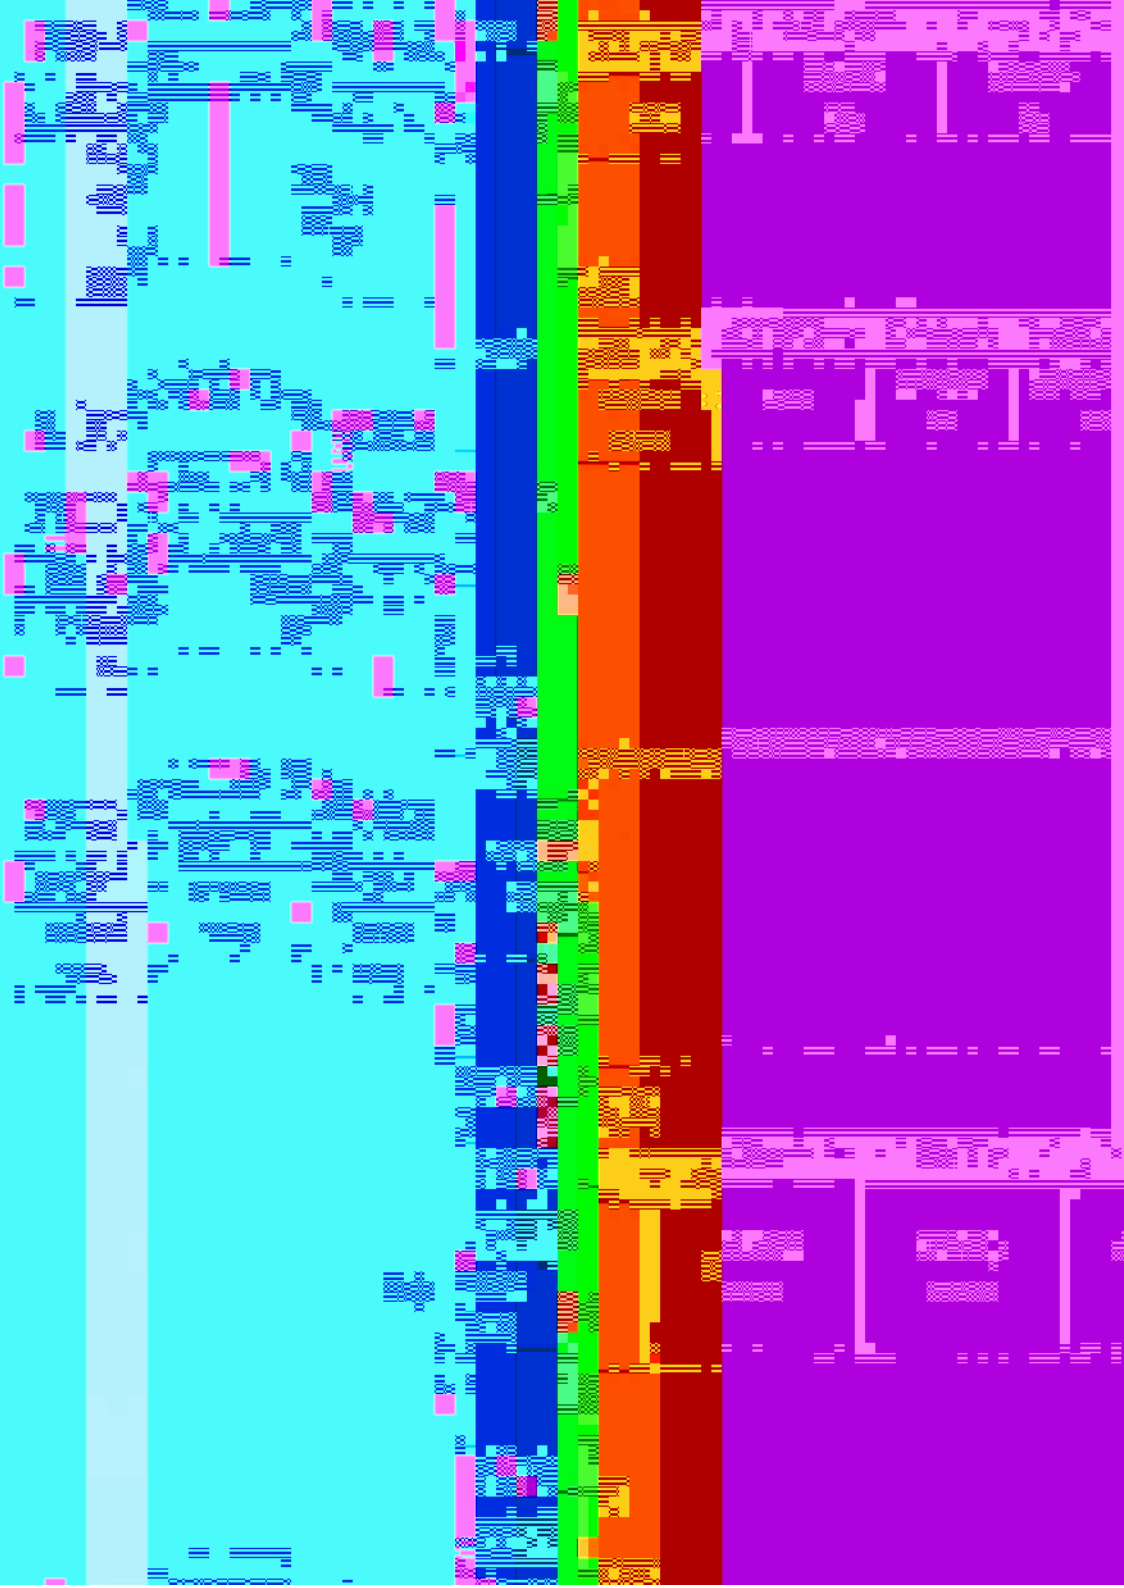

插槽 1 (01)

电源插件
SR6600

插槽 2

小信号
SR63

插槽 1 (01)

CPU 插件
CPUJ

插槽 3

开出插件
DO8

插槽 1 (01)

CPU 插件
CPUJ

插槽 3

开出插件
DO8

